


(D) Aufbauanleitung
(NL) Handleiding voor de Montage
(PL) Instrukcja montażu
(SK) Montážny návod

(RO) Instrucțiuni de asamblare
(GB) Assembly Instruction
(TR) Montaj Talimatları
(CZ) Shromáždění instrukce

(I) Istruzioni per il montaggio
(F) Instructions de montage
(RU) Инструкция по монтажу
(H) Gennyesevés utasítások


Atos Bettkastenmodelle

Polsterbett-Gestoffteerde bed-Tapicerowane łóżko-Tapizata pat-Upholstered bed-Мякая крэват-ятак kapitone-Letto imbottito-Lit rembourré
 Čalouněná postele čalouněná postele kárpizovaný ágý


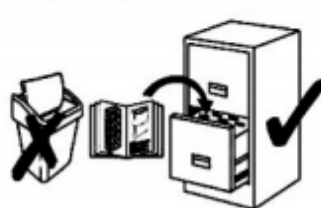


140 cm


1x



2x

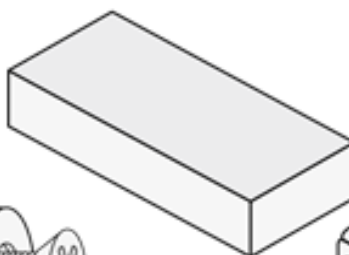

8x

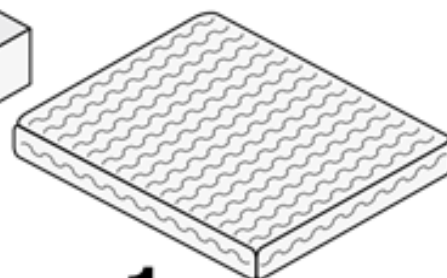


1x



Schrauben in der Kopfteilverpackung enthalten

180 cm

1x



2x

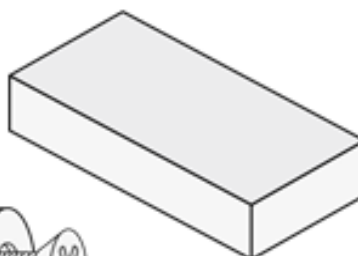



8x




2x

Schrauben in der Kopfteilverpackung enthalten




Aufbau 1 Box

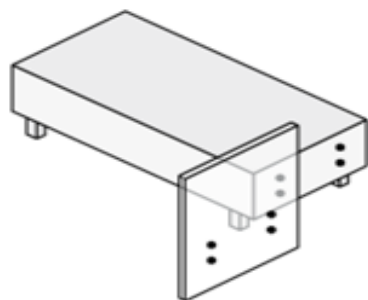

4x

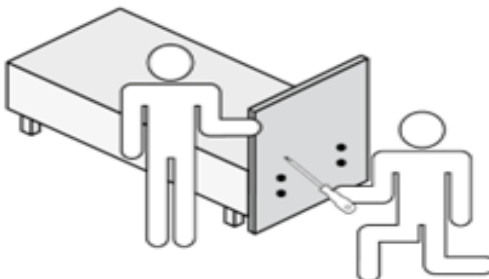

Aufbau 2 Boxen

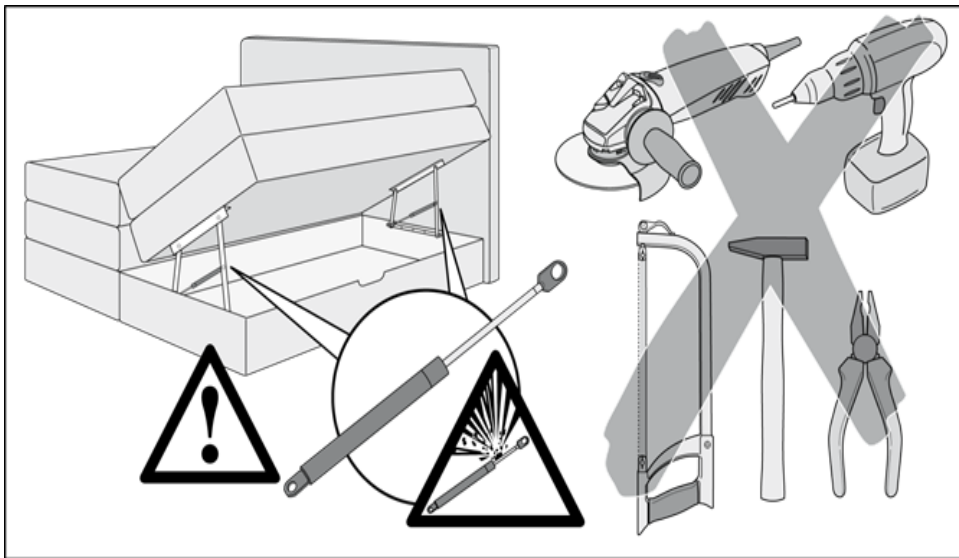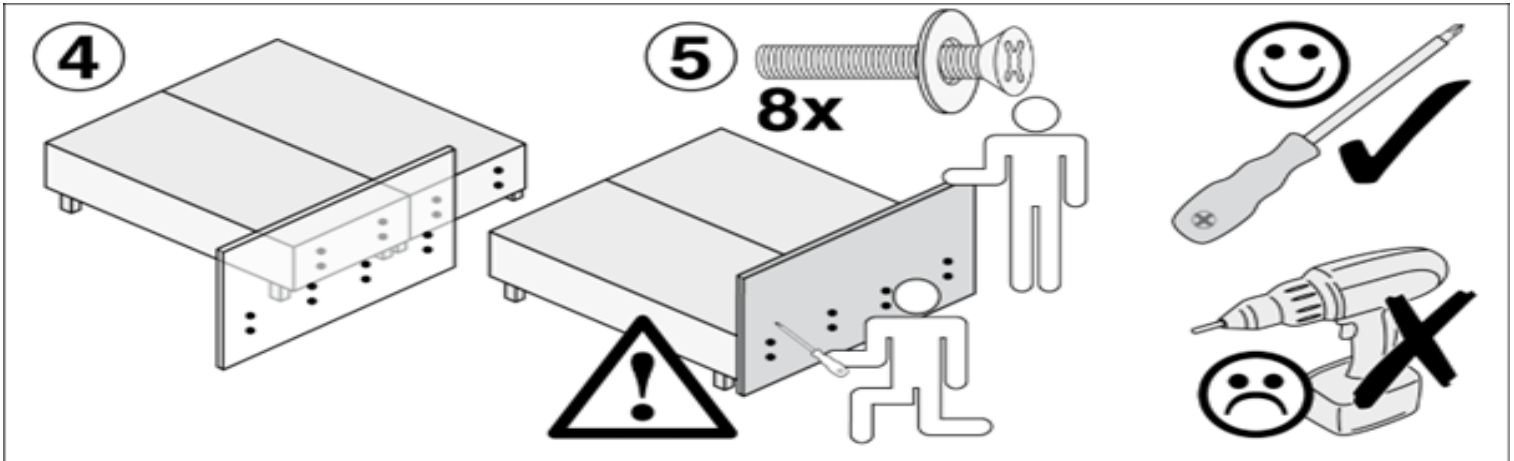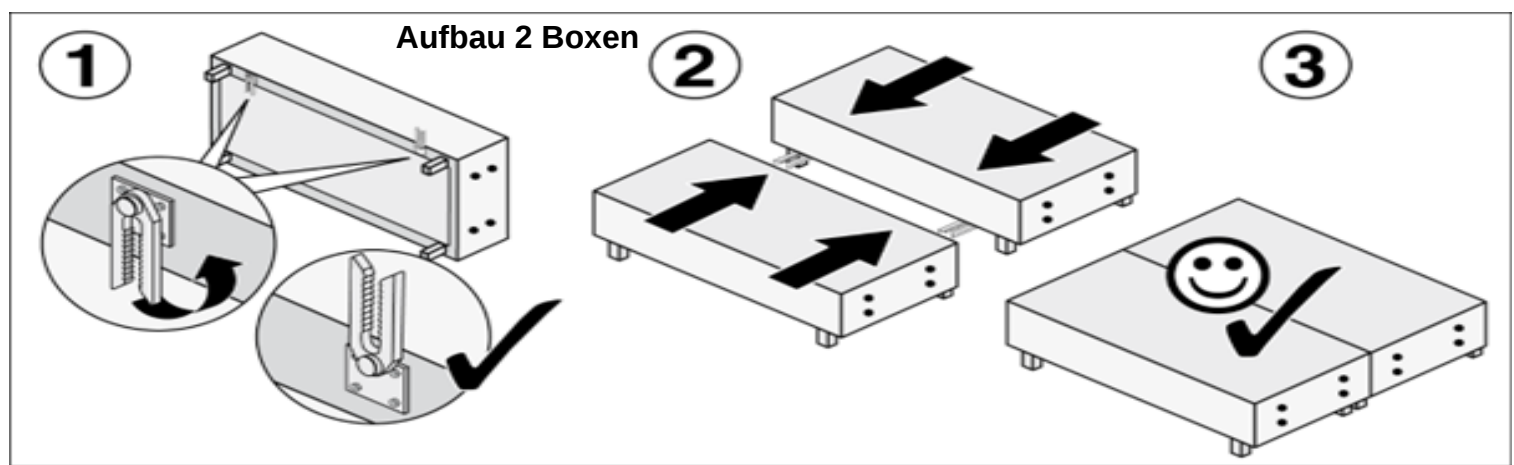

D: Arbeiten an und Austausch der Gasdruckfeder sind nur durch ausgewiesenes Fachpersonal auszuführen.

GB: Work on and the replacement of gas pressure springs may only be carried out by trained specialist personnel.

F: Seul le personnel spécialisé et instruit doit réaliser les travaux sur le vérin à gaz et son remplacement.

NL: Werken aan en vervanging van de gasdrukveer mogen alleen door geïnstrueerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

CZ: Práce s plynovými pružinami a jejich výměnu smí provádět jen kvalifikovaný a autorizovaný personál.

H: A gázrugón végzett műveletek, és annak cseréje csak beavatott szakszemélyzet számára engedélyezett.

TR: Gaz basıncı yayı üzerindeki işleri ve gaz basıncı yayını değiştirme işini yalnızca eğitilmiş uzman personel yapmalıdır.


I: La manutenzione e la sostituzione degli ammortizzatori a pressione del gas può essere effettuata esclusivamente da personale esperto e addestrato.

PL: Czynności przy sprzężniach naciskowych gazowych oraz ich wymianę powinien wykonywać tylko przeszkolony personel specjalistyczny.

SK: Práce s plynovými pružinami a ich výměnu môže vykonávať len kvalifikovaný a autorizovaný personál.

RO: Lucrările la amortizorul pneumatic sau înlocuirea acestuia se vor executa exclusiv de către un personal specializat instruit.

RUS: Работы над пружинами для регулирования давления газа и их замена должны выполняться только обученным квалифицированным персоналом.

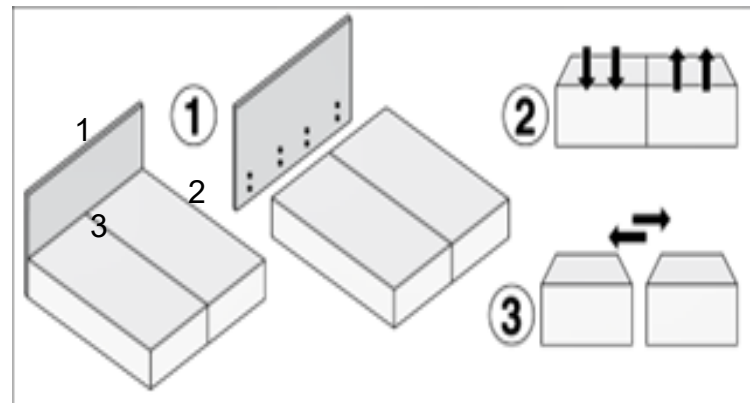

WESTFALIA®
Schlafkomfort

Made in Germany

Elastoflex GmbH
Löhner Str. 123
32584 Löhne
info@elastoflex-betten.de