


(D) Aufbauanleitung
(NL) Handleiding voor de Montage
(PL) Instrukcja montażu
(SK) Montážny návod

(RO) Instrucțiuni de asamblare
(GB) Assembly Instruction
(TR) Montaj Talimatları
(CZ) Shromáždění instrukce



(I) Istruzioni per il montaggio
(F) Instructions de montage
(RU) Инструкция по монтажу
(H) Gennyesevés utasítások

Como Bettkastenmodelle




Polsterbett-Gestoffteerde bed-Tapicerowane łóżko-Tapizate pat-Upholstered bed-Мягкая кровать-yatak kapitone-Letto imbottito-Lit rembourré
 Čalouněná postele Čalouněná postele kárpitovaný ág



90 cm





1x

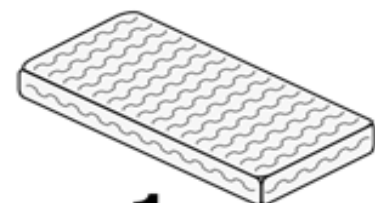
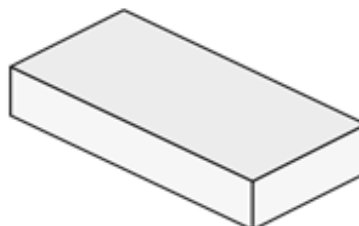


Schrauben in der Kopfteilverpackung enthalten


140 cm

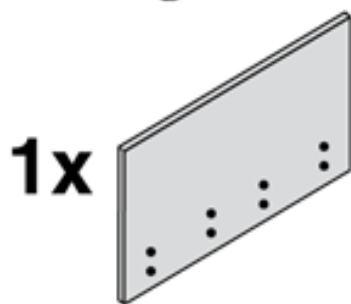

2x


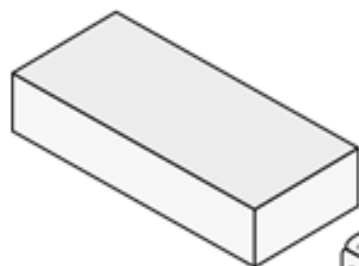


2x


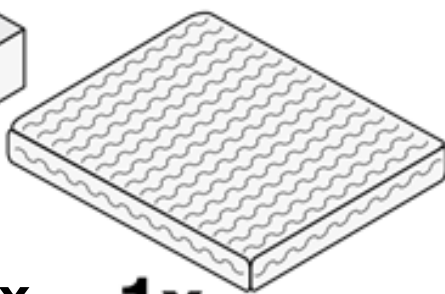


Schrauben in der Kopfteilverpackung enthalten

180 cm

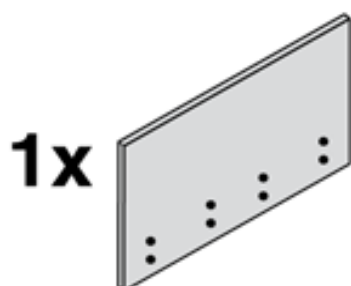

2x

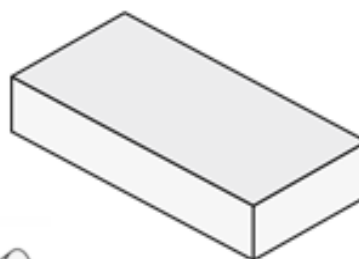


2x







Schrauben in der Kopfteilverpackung enthalten

Aufbau 1 Box

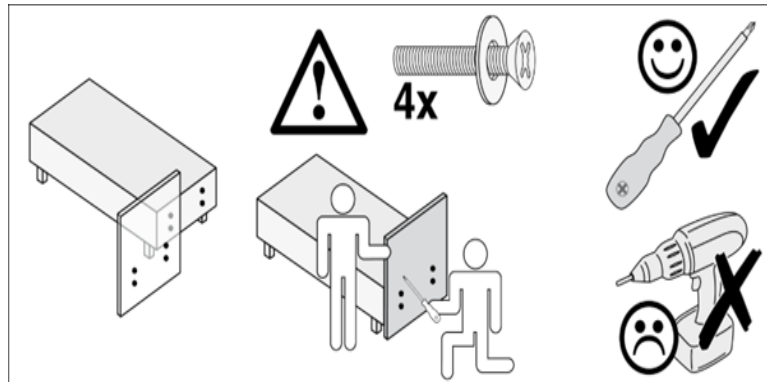

Aufbau 2 Boxen

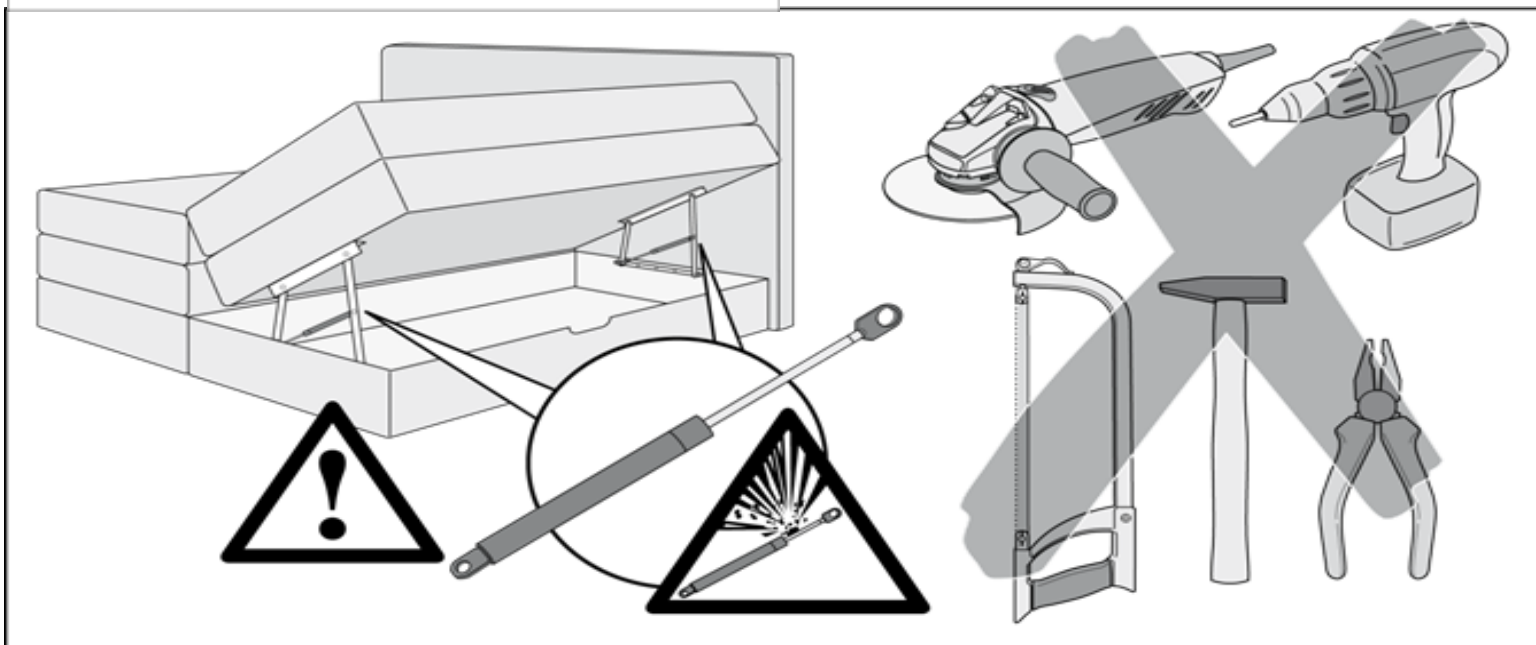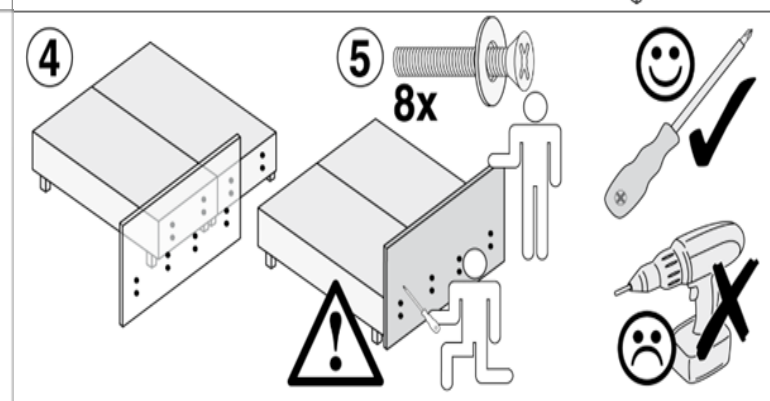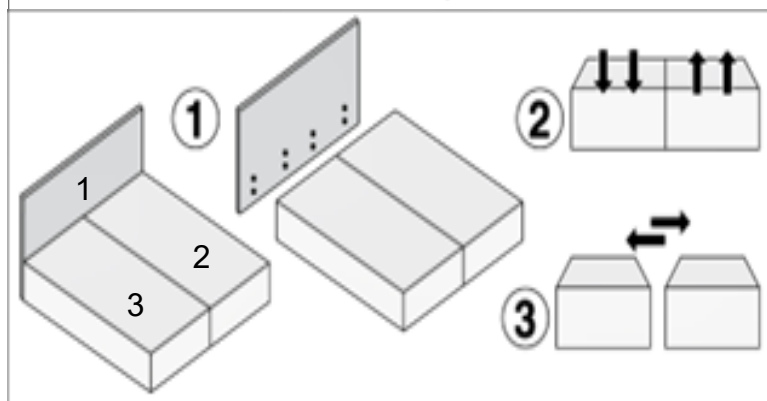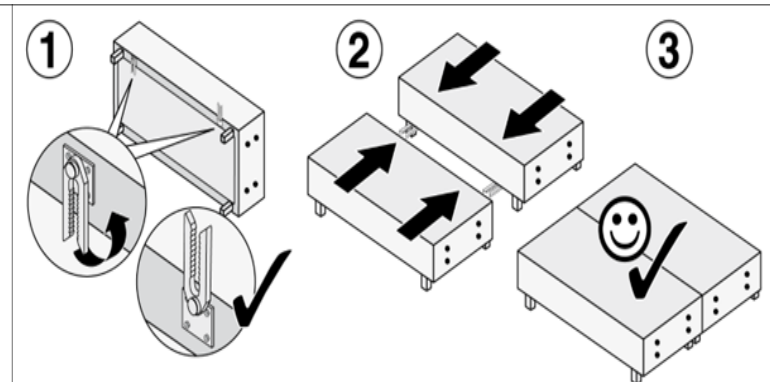

D: Arbeiten an und Austausch der Gasdruckfeder sind nur durch eingewiesenes Fachpersonal auszuführen.

GB: Work on and the replacement of gas pressure springs may only be carried out by trained specialist personnel.

F: Seul le personnel spécialisé et instruit doit réaliser les travaux sur le vérin à gaz et son remplacement.

NL: Werken aan en vervanging van de gasdrukveer mogen alleen door geïnstrueerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

CZ: Práce s plynovými pružinami a jejich výměnu smí provádět jen kvalifikovaný a autorizovaný personál.

H: A gázrugón végzett műveletek, és annak cseréje csak beavatott szakszemélyzet számára engedélyezett.

TR: Gaz basıncı yayı üzerinde işleri ve gaz basıncı yayını değiştirme işini yalnızca eğitilmiş uzman personel yapmalıdır.

I: La manutenzione e la sostituzione degli ammortizzatori a pressione del gas può essere effettuata esclusivamente da personale esperto e addestrato.

PL: Czynnności przy sprężynach naciskowych gazowych oraz ich wymianę powinien wykonywać tylko przeszkolony personel specjalistyczny.

SK: Práce s plynovými pružinami a ich výmenu môže vykonávať len kvalifikovaný a autorizovaný personál.

RO: Lucrările la amortizorul pneumatic sau înlocuirea acestuia se vor executa exclusiv de către un personal specializat instruit.

RUS: Работы над пружинами для регулирования давления газа и их замена должны выполняться только обученным квалифицированным персоналом.



WESTFALIA®
Schlafkomfort

Made in Germany

Elastoflex GmbH
Löhner Str 123
32584 Löhne
info@elastoflex-betten.de